


SPCCの試験結果 画像

写真資料

A 金属種類
冷間圧延鋼板 (以下SPCC)
試験前状況



試験結果
防錆P-1

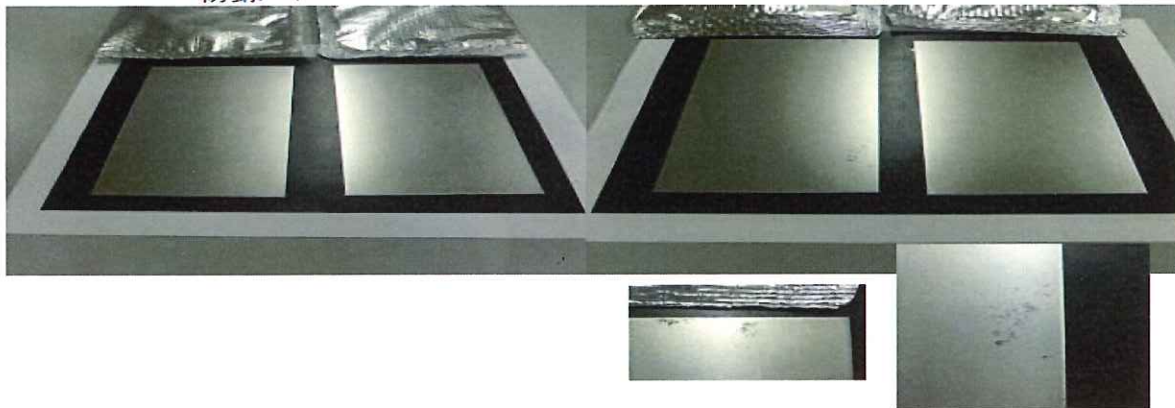

結果
SPCCにおいては、P-1でN=2の内1枚に錆が発生した。

II. 強度、防湿度

強度、透湿度比較評価表				
試験項目		単位	Ballitec P-1	新シート
			P-1 現行	P-1 防錆
引張	タテ	N/25mm	333	311
伸び	タテ	%	12	14
パンク(突き刺し)		N	177	105
透湿度		g/m ² ・24h	0.3	0.3

III. 規格 (暫定)

幅(mm)	1000
巻長(m)	

カラー 無色(オリジナル)ですが、ご指定に応じられます

光沢性のある金属には防錆剤の被膜により表面の光沢が損なわれますのでご注意ください
ご使用の場合は 弊社までご相談下さい。