



壁下地組標準図

天井
下地材

壁構成図（開口部の補強）

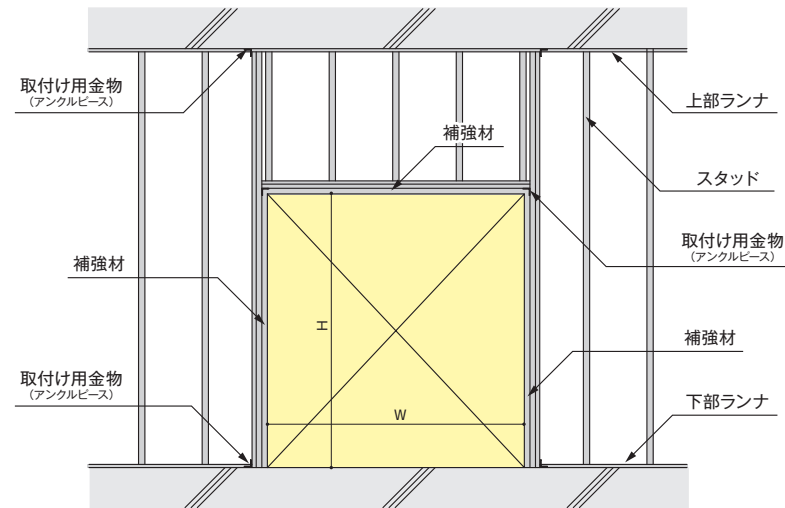

開口補強取付け金具



t	A×B	定尺L
3.2	35×30	35
4.5	50×50	50

◎穴なしもあります。

部材等 種類	スタッド	ランナ	振れ止め	出入口及びこれに準ずる 開口部の補強材	補強材取付け金物	スタッドの高さ による区分
50形	50×45×0.8	52×40×0.8	19×10×1.2	—	—	高さ2.7m以下
65形	65×45×0.8	67×40×0.8	25×10×1.2	C 60×30×10×2.3	L-30×30×3.2	高さ4.0m以下
90形	90×45×0.8	92×40×0.8		C 75×45×15×2.3	L-50×50×4.5	高さ4.0mを超え 4.5m以下
100形	100×45×0.8	102×40×0.8		2C 75×45×15×2.3		高さ4.5mを超え 5.0m以下

平成22年版国交省JIS A 6517標準仕様抜粋

壁下地材 概算仕様数量（100㎡換算）

スタッド間隔 @455	H-2.5m	H-3.0m	H-3.5m	H-4.0m
スタッド	90本	75本	65本	56本
ランナ	80m	67m	57m	50m
振れ止め	40m (1本通し)	67m (2本通し)	57m (2本通し)	75m (3本通し)
スペーサ	450個	450個	450個	450個

スタッド間隔 @303	H-2.5m	H-3.0m	H-3.5m	H-4.0m
スタッド	134本	112本	96本	84本
ランナ	80m	67m	57m	50m
振れ止め	40m (1本通し)	67m (2本通し)	57m (2本通し)	75m (3本通し)
スペーサ	680個	680個	680個	680個

※数量は実際の使用数量とは若干異なります。

壁
下地材

使用
部材

技術
資料